RITNINGSNUMMER M4:3

KOPPLINGSSCHEMA FÖR VATTENLEDNINGAR I PKT 10

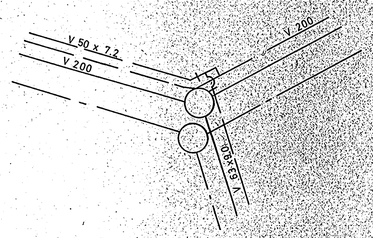

KOPPLINGSSCHEMA FÖR VATTENLEDNINGAR I PKT 11

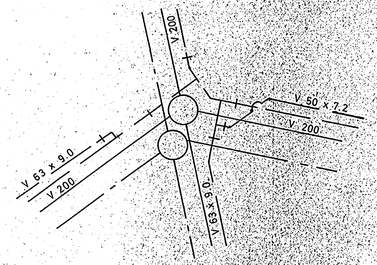

ANMÄRKNINGAR

HUSDRÄNERING AV TEGELRÖR ø100 UTFÖRS KRING VARJE HUS

SERVISLEDNINGAR UTFÖRS AV: V32 ø6 PEL
S110-33 PVC
D110-33 PVC

SERVISLEDNING FÖR VATTEN SKALL UTFÖRAS UTAN SKARV MELLAN HUVUDLEDNING OCH VATTENMÄTARE I HUS

BEF SERVIS MELLAN HUS 12 OCH 13 PROPPAS VID HUVUDLEDNING.

BETÄCKNINGAR TILL BEF. ANORDNINGAR I PKT 10 OCH 11 TILLHANDAHÅLLES AV TEKNISKA VERKEN.

TECKENFÖRKLARING

- ENTREPRENADGRÄNS
- BEF. VATTEN – SPILLVATTEN- OCH REGNVATTENLEDNING
- VATTENLEDNING, MED AVSTÄNGNINGSVENTIL
- SPILLVATTENLEDNING
- REGNVATTENLEDNING
- NEDSTIGNINGSBRUNN ø1000 BTG
- INSPEKTIONSBRUNN ø400
- DRÄNVATTENBRUNN ø400 BTG TYP 581-3
- REGNVATTENBRUNN
- DRÄNERINGSLEDNING
- DRÄNERINGSLEDNING MED SPOLPOST OCH REGNVATTENBRUNN
- SEKUNDÄRVÄRMEKULVERT
- PRIMÄRKULVERT

TEKNISKA VERKEN I LINKÖPING AB
BOX 341
581 03 LINKÖPING
TEL. 013/12 90 40

Ritad av.	Konstruerad av	Granskad av
Datum 80-01-28	Godkänd av	

SVENSKA RIKSBYGGEN
PROJEKTERINGSKONTORET I STOCKHOLM
MARKSEKTIONEN
S:T ERIKSGATAN 115 TEL. 08-736 06 20
BOX 6709 113 85 STOCKHOLM

LINKÖPING
TOKARPOMRÅDET
LINKÖPING EGH 10.

Kv. VINTAPPAREN

LEDNINGSPLAN

SKALA 1:400

RITAD AV	KONSTRUERAD AV	GRANSKAD AV
W.O.	B.MALMENIUS	

STOCKHOLM 1980-02-15

ARBETSNUMMER	ETAPP	RITNINGSNUMMER	REV.
550410		M4:3	